

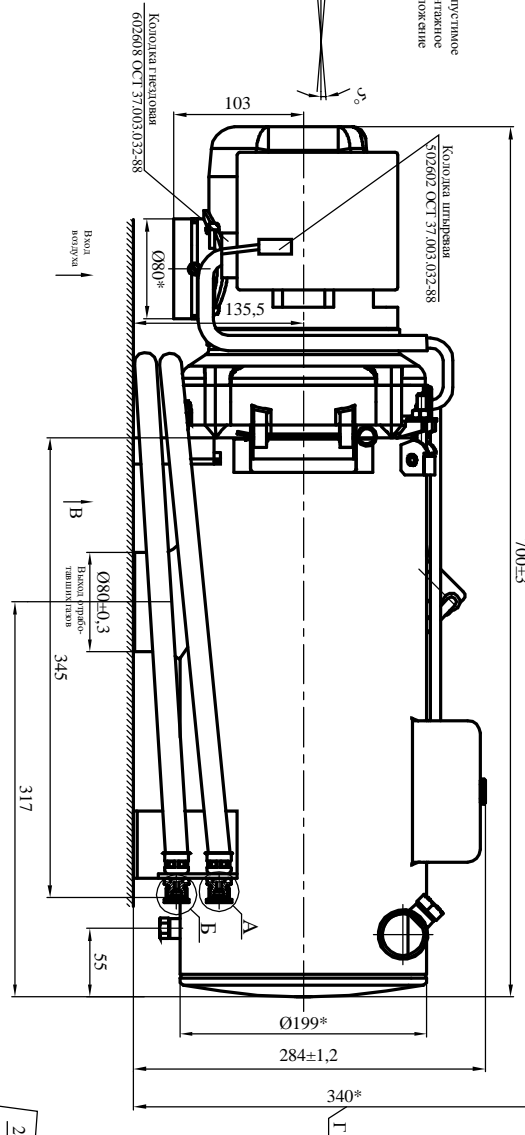
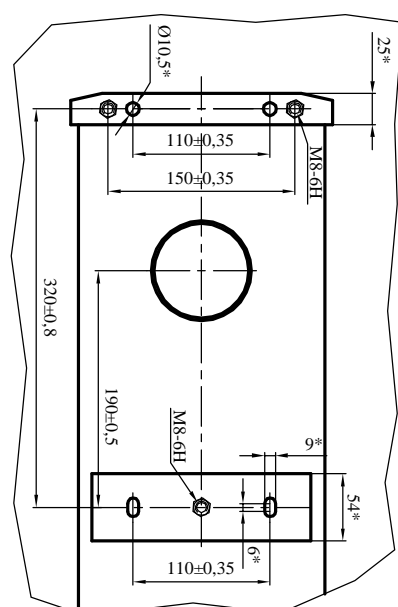


Допустимое
монтажное
положение


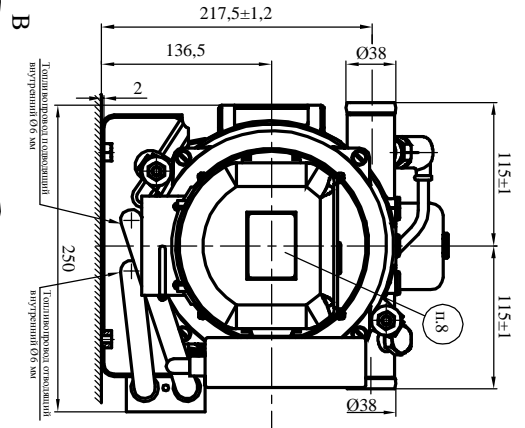


Допустимое
монтажное
положение



Обозначение	Код ОКП	Теплопрото- дательность, кВт
141.8106.000	45 9115 1401	30±3
-01	45 9115 1514	23.3±2.3

1. * Размеры для справки.
2. №14 - ЭТТ14/2.
3. Размер L - для монтажа термодатчика. Размер L - для монтажа камеры сгорания.
4. Допускается поворот горелки и установку блока управления привозить на противоположную сторону.
5. В случае отсечной установки блока управления Ж. место установки должно быть согласовано с предприятием-изготовителем котельной.
6. Присоединение к электросети должно осуществляться по средству выключателя с маркировкой схемы 141.8106.000 35 колодок.
- XS1 - колодка для контактов тип 3 по OCT 37.003.032-88.
- XS2 - колодка для контактов типа 9 по OCT 37.003.032-88.
7. Провод E термодатчика монтировать на входе или выходящем кабеле по требованию заказчика.
8. Место наклейки таблички.

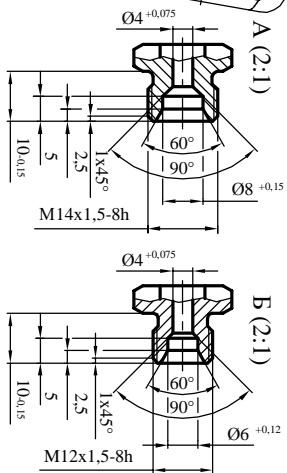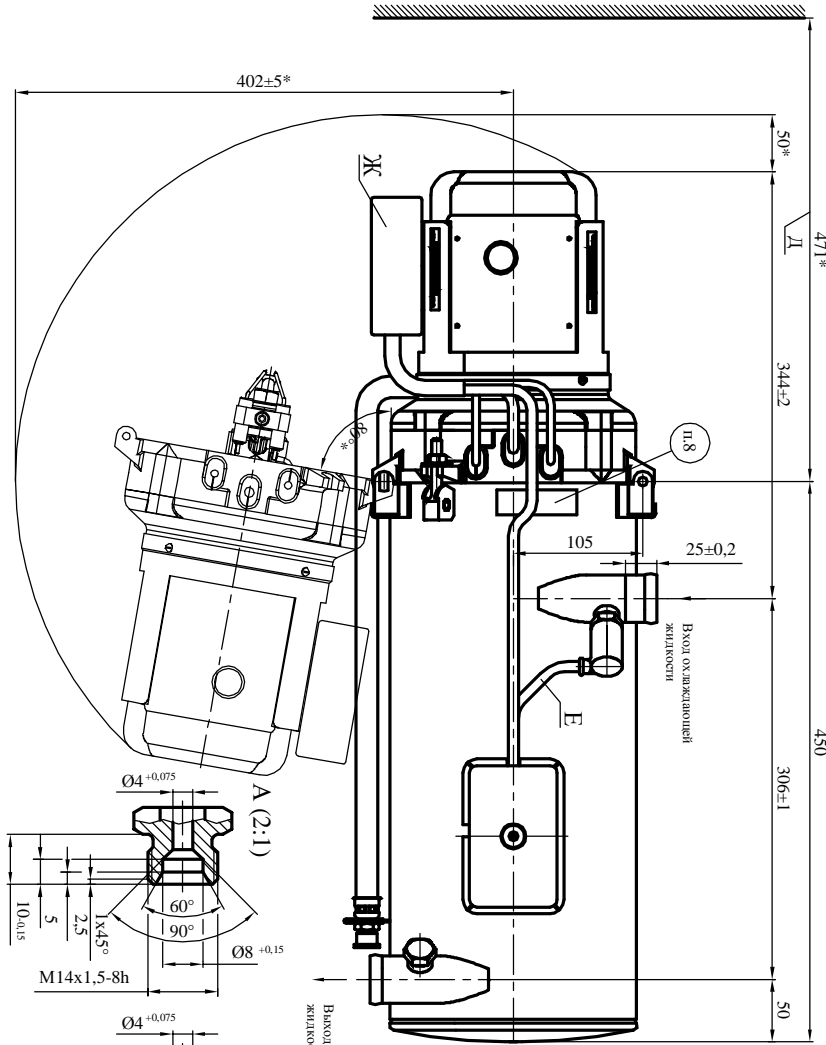

№ документа	Исполнение	Дата	Подпись
141.8106.000 ТЧ	Подогреватель жидкостный	27	1:2
Л.Л.000.9018.141	Лабораторный чертёк		

